

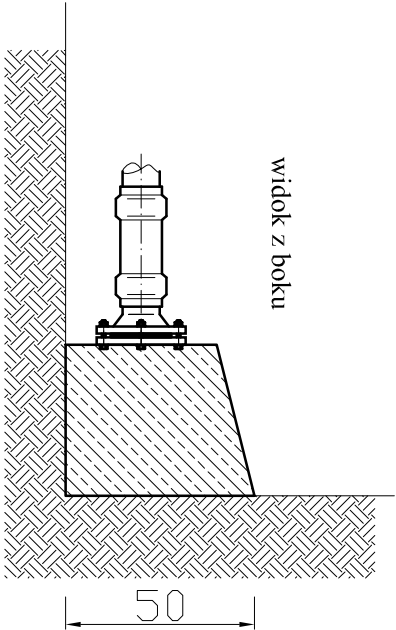
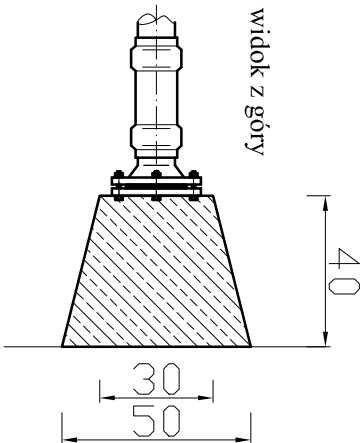



DLA KOŃCÓWKI SIECI:

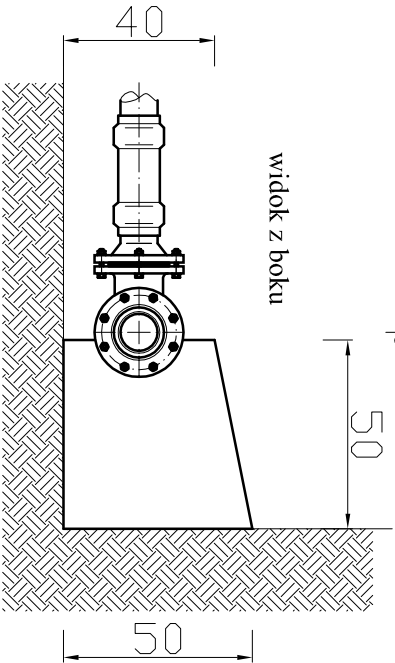



DLA TRÓJNIKÓW:

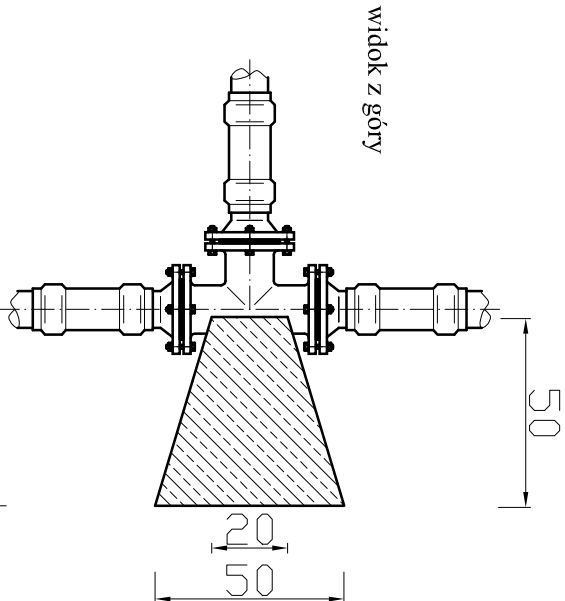

DLA ZASUWY:

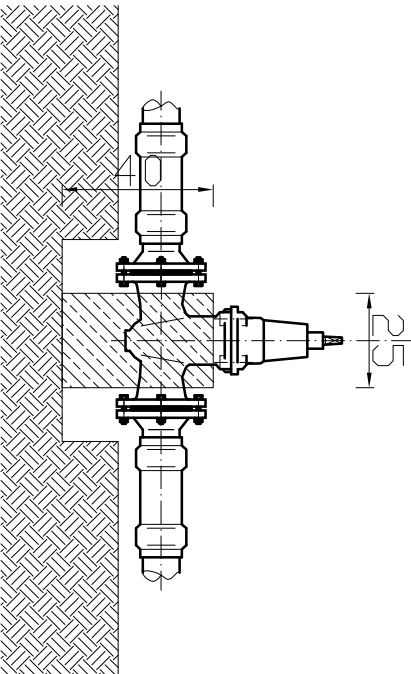

DLA ŁUKÓW i KOLAN:

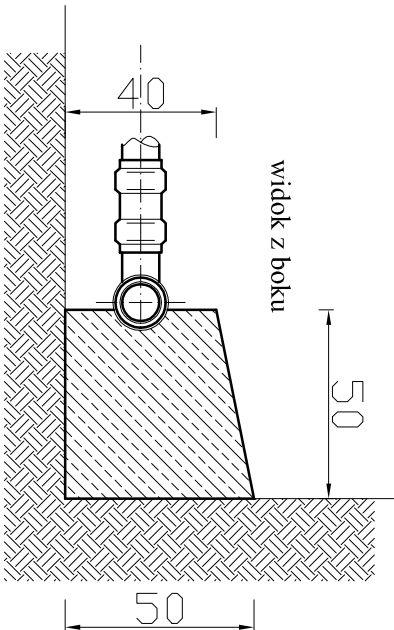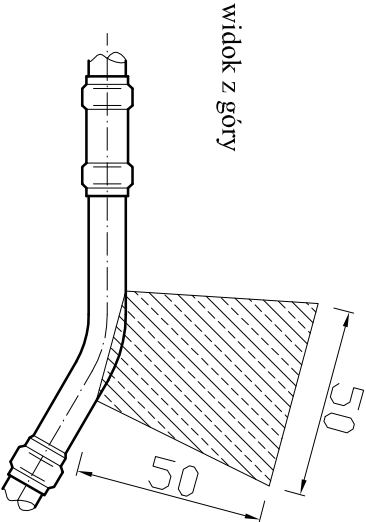

UWAGI:

1. Tyłne ściany bloków muszą przylegać do gruntu rodzimego w stanie nienaruszonym. W razie konieczności przestrzeń między blokami oporowymi a ścianą wykopu wypełnić chudym betonem i zabezpieczyć taśmą z folii PEHD.
2. W przypadku nie uzyskania pionu tylnej ściany wykopu, przestrzeń między tylną ścianą bloku a skarpą wypełnić betonem C12/13
3. Bloki wykonać z betonu C16/20

TEMAT OPRACOWANIA	SIEĆ WOD. KAN. PROJEKT BUDOWLANY	
LOKALIZACJA	m.lmiołki Gmina Kiszkowo	
INWESTOR	Gmina Kiszkowo	
NAZWA RYSUNKU	Bloki oporowe	
PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Fiedosiuk upr. bud. instalacyjno - inżynieryjne NR-GP-7342/1536/91 Wągrowiec ul.Tyłmana 22	PODPIS	SKALA
		1 : 20
SPRAWDZIL: mgr inż. Michał Fiedosiuk upr. bud. instalacyjne NR-WK.P10194/PWOS/15 Wągrowiec ul.Tyłmana 22		Nr rys. 5