

2. BLOK OPOROWY DLA ŁUKÓW

WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH

1. DLA TRÓJNIKÓW


Średnica zewnętrzna trójnika mm	Ciśnienie próbne 9 barów			
	h mm	b mm	h mm	b mm
110/110	200	300	250	250
110/90	200	300	250	250
90/90	200	250	250	200

2. DLA ŁUKÓW

Średnica zewnętrzna rury mm	Ciśnienie próbne 9 barów			
	Kąt załamania	h mm	b mm	h mm
90	11°	200	200	
	22°	200	200	
	30°	200	200	
	45°	200	200	
	60°	200	200	
	90°	200	200	
110	11°	200	200	250
	22°	200	200	250
	30°	200	200	250
	45°	200	200	250
	60°	200	200	250
	90°	200	200	350


NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: SIEĆ WODOCIĄGOWA ORAZ SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM DO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH			
INWESTOR: GMINA KISZKOWO, UL. SZKOLNA 2 62-280 KISZKOWO			
LOKALIZACJA: GŁĘBOKIE BERKOWO, GMINA KISZKOWO Dz. nr 45/1, nr 46, nr 44/9			
RYSUNEK: BLOKI OPOROWE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ			
PROJEKTANT: Zbigniew Gronowicz 62-085 Skoki ul. Graniczna 22	Uprawnienia budowlane Nr 203/88/Pw		
	Data	Podpis	Skala
			Nr rys 5

1. BLOK OPOROWY DLA TRÓJNIKA

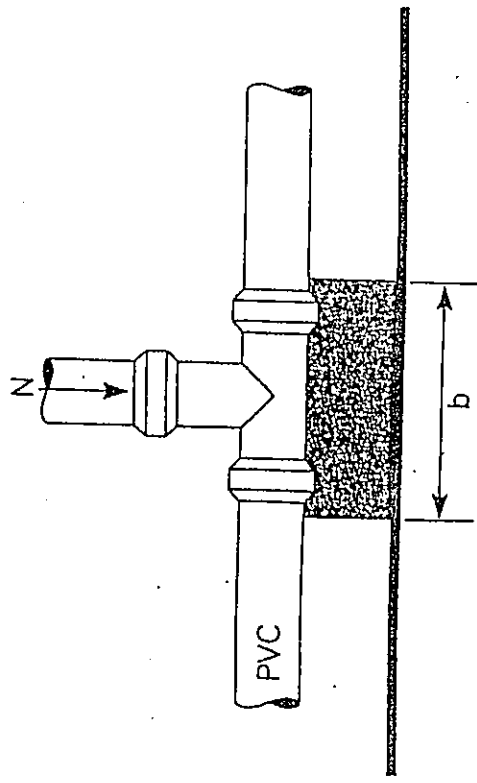


a/ widok z góry

BETON B - 7,5 - 10

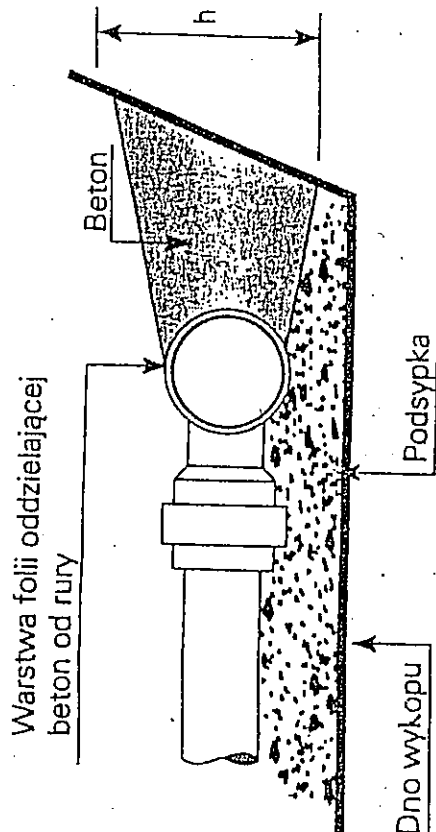


b/ widok z boku

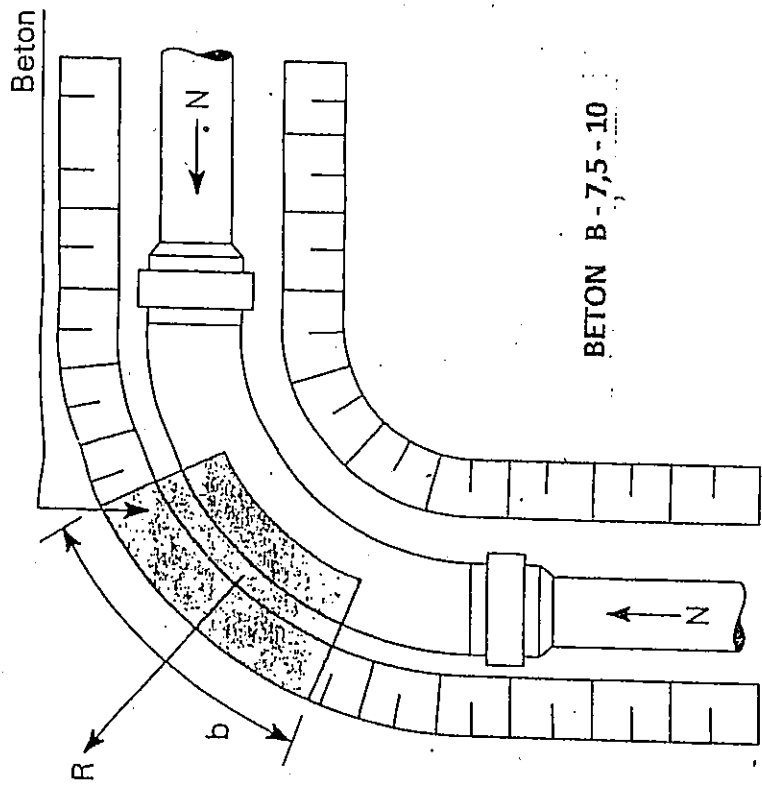

BETON B - 7,5 - 10

a/ widok z góry

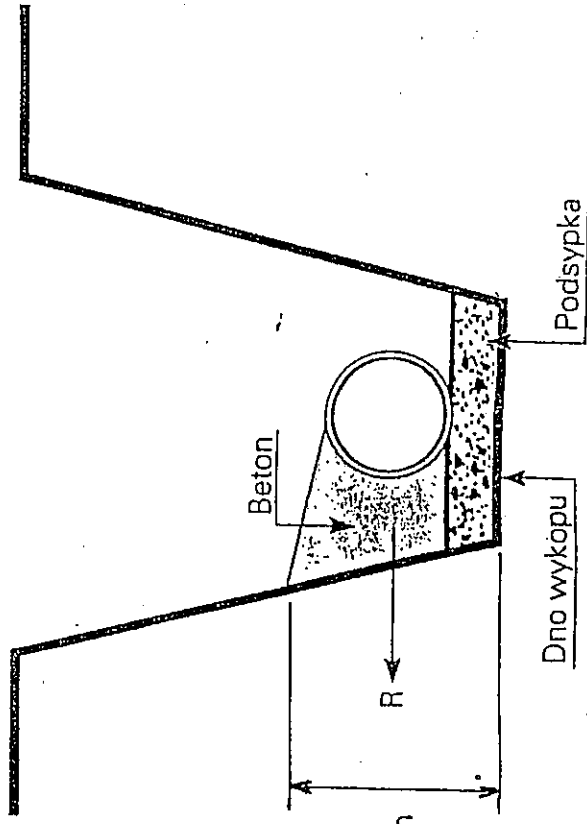

b/ widok z boku