


1. Kłamy żłazowe należy montować w układzie drabinowym.
2. Dla studni prefabrykowanych należy zastosować beton Kl. C35/45 i wodoszczelności W-10
3. Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów (CH₄, H₂S, CO, CO₂), 4-pH-8
4. Studzienki zaprojektowano w oparciu o katalog firmy Matbet
5. Kregi łączone na uszczelki
6. Przechodząc przewodem przez ścianę studzienki należy zastosować przejście szczelne odpowiednie dla danego rodzaju rury kanalizacyjnej
7. Właz w terenie nieumocnionym należy obetonować w promieniu ~50cm
8. Kinetę wykonać w sposób indywidualny dla każdej studzienki;
 - wysokość kiny dla studni sanitarnej równa 0,75 wysokości kanału
 - wysokość kiny dla studni deszczowej lub ogólnospławnej równa wysokości kanału

Figure 1 shows six types of cross-sections of a circular object, labeled Typ A through Typ F. Each type is represented by a circle with a central hole and a vertical slot. The slots are labeled with 'a' and 'b'.

- Typ A:** A horizontal slot labeled 'a' on the left and 'b' on the right.
- Typ B:** A horizontal slot labeled 'a' on the left and 'b' on the right.
- Typ C:** A vertical slot labeled 'a' on the left and 'b' on the right.
- Typ D:** A vertical slot labeled 'a' on the left and 'b' on the right.
- Typ E:** A diagonal slot labeled 'a' on the left and 'b' on the right.
- Typ F:** A diagonal slot labeled 'a' on the left and 'b' on the right.

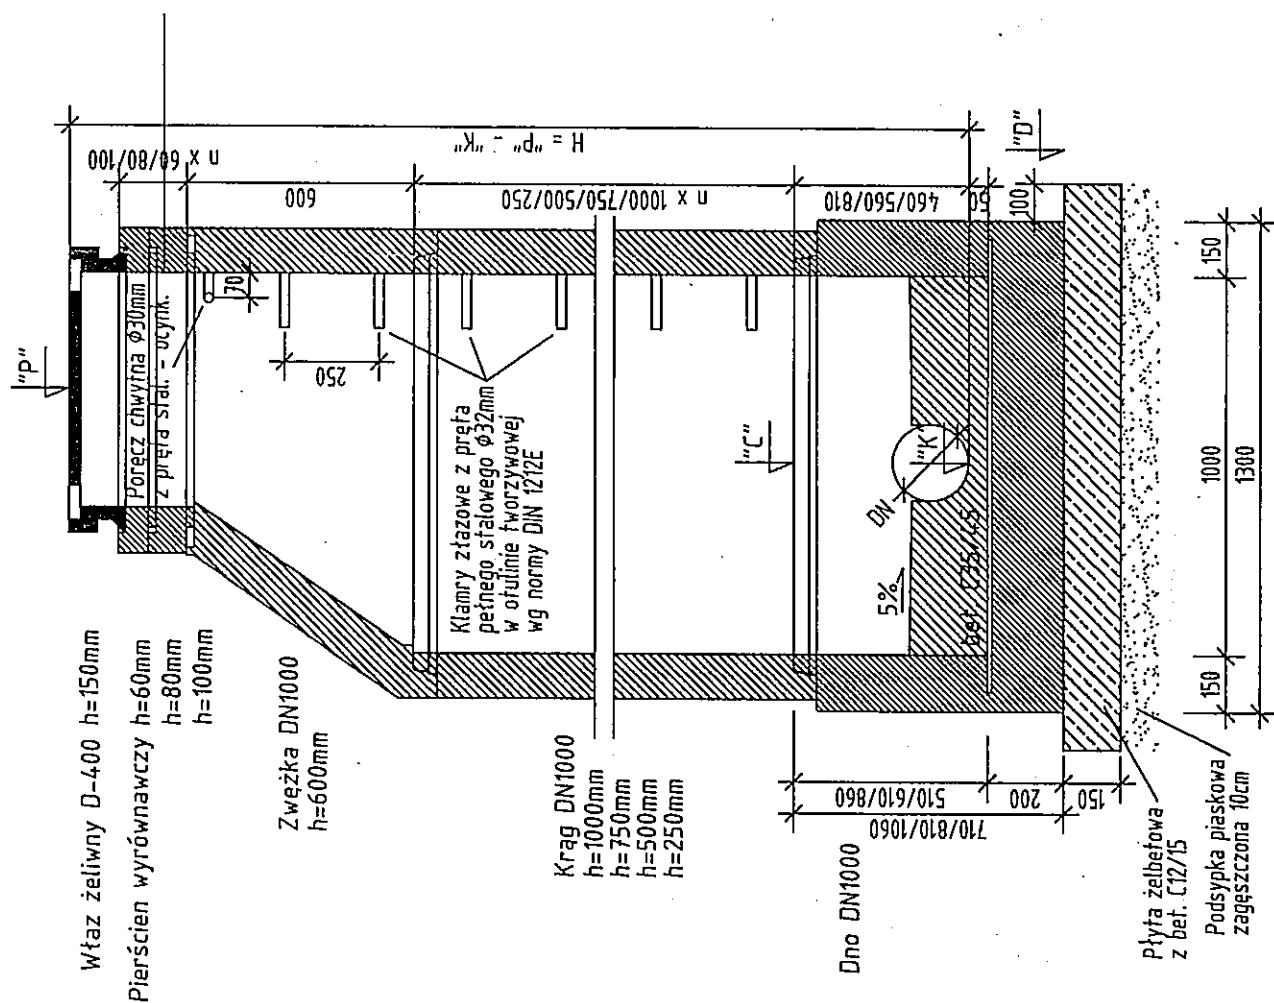

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: SIĘĆ WODOCIĄGOWA ORAZ SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM DO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH INWESTOR: GMINA KISZKOWO, UL. SZKOŁNA 2 62-280 KISZKOWO			
LOKALIZACJA: GŁĘBOKIE BERKOWO, GMINA KISZKOWO Dz. nr 45/1, nr 46, nr 44/9			
RYSUNEK: STUDNIA REWIZYJNA Ø 1000 mm z PREFABRYKOWANYCH LEMENTÓW BETONOWYCH			
PROJEKTANT: Zbigniew Gronowicz	Uprawnienia budowlane Nr 203/88/Pw		
62-085 Skoki ul. Graniczna 22	Data	Podpis	Skala
			Nr rys 7