

GMINA KISZKOWO

ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu Przepompownia ścieków P 32, Berkowo, dz. nr 112
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową **10 kW**
na napięciu **0,4 kV**
zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

istniejący słup linii nn 0,4kV nr II/7 (zasilanie ze stacji 06-515)

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.

Z istniejącego słupa linii nn 0,4kV wykonać przyłącze kablowe min. 4x150mm² do złącza zintegrowanego z układem pomiarowo-rozliczeniowym (ZK1x1p).

ZKP zabudować jako wolnostojące na działce odbiorcy (w ogrodzeniu przepompowni) przy granicy z pasem drogowym , z dostępem od strony ulicy.

2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci

Przystosować istniejącą sieć energetyczną do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb.

3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego

Z projektowanego ZKP wyprowadzić linię zalicznikową do rozdzielnic budowlanej RB na plac budowy i docelowo do rozdzielni przepompowni.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w ZKP od strony instalacji odbiorczej Klienta

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

złącze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Układ pomiarowy bezpośredni 1 lub 2-strefowy, 3-fazowy

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ

zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x16 A w złączu kablowo-pomiarowym

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować ograniczniki mocy.

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ

Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyłeń częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl, w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami ENEA Operator Sp. z o.o. w sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw (należy je wymienić), poczynionych wg zasad określonych w tych Standardach.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

Rozdzielnik:



GMINA KISZKOWO

ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu **Przepompownia ścieków P 30, Berkowo, dz. nr 3/2**
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową **12 kW**
na napięciu **0,4 kV**
zakwalifikowanego do **V** grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

istniejący słup linii nn 0,4kV nr I/6 (zasilanie ze stacji 06-515)

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.

Z istniejącego słupa linii nn 0,4kV wykonać przyłącze kablowe min. NAYY-J 4x35mm² do złącza zintegrowanego z układem pomiarowo-rozliczeniowym (ZK1x1p).

ZKP zabudować jako wolnostojące na działce odbiorcy (w ogrodzeniu przepompowni) przy granicy z pasem drogowym , z dostępem od strony ulicy.

2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci

Przystosować istniejącą sieć energetyczną do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb.

3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego

Z projektowanego ZKP wyprowadzić linię zalicznikową do rozdzielni budowlanej RB na plac budowy i docelowo do rozdzielni przepompowni.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w ZKP od strony instalacji odbiorczej Klienta

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

złącze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Układ pomiarowy bezpośredni 1 lub 2-strefowy, 3-fazowy

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ

zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x20 A w złączu kablowo-pomiarowym

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować ograniczniki mocy.

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ

Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE


1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyłen częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl, w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami ENEA Operator Sp. z o.o. w sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw (należy je wymienić), poczynionych wg zasad określonych w tych Standardach.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

Rozdzielnik:



GMINA KISZKOWO

ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu **Przepompownia ścieków P 31, Berkowo, dz. nr 81**
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową **8 kW**
na napięciu **0,4 kV**
zakwalifikowanego do **V** grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

istniejący słup linii nn 0,4kV nr III/6 (zasilanie ze stacji 06-515)

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.

Z istniejącego słupa linii nn 0,4kV wykonać przyłącze kablowe min. NAYY-J 4x35mm² do złącza zintegrowanego z układem pomiarowo-rozliczeniowym (ZK1x1p).

ZKP zabudować jako wolnostojące przy słupie linii nn 0,4 kV nr III/6 przy granicy z pasem drogowym, z dostępem od strony ulicy.

2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci

Przystosować istniejącą sieć energetyczną do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb.

3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego

Z projektowanego ZKP wyprowadzić linię zalicznikową do rozdzielnic budowlanej RB na plac budowy i docelowo do rozdzielni przepompowni ścieków.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w ZKP od strony instalacji odbiorczej Klienta

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

złącze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Układ pomiarowy bezpośredni 1 lub 2-strefowy, 3-fazowy

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ

zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x13 A w złączu kablowo-pomiarowym

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować ograniczniki mocy.

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ

Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE


1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyłen częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl, w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami ENEA Operator Sp. z o.o. w sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw (należy je wymienić), poczynionych wg zasad określonych w tych Standardach.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

Rozdzielnik:



GMINA KISZKOWO

ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu Przepompownia ścieków P 31, Berkowo, dz. nr 81
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową 8 kW
na napięciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

istniejący słup linii nn 0,4kV nr III/6 (zasilanie ze stacji 06-515)

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.

Z istniejącego słupa linii nn 0,4kV wykonać przyłącze kablowe min. NAYY-J 4x35mm² do złącza zintegrowanego z układem pomiarowo-rozliczeniowym (ZK1x1p).

ZKP zabudować jako wolnostojące przy słupie linii nn 0,4 kV nr III/6 przy granicy z pasem drogowym, z dostępem od strony ulicy.

2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci

Przystosować istniejącą sieć energetyczną do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb.

3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego

Z projektowanego ZKP wyprowadzić linię zalicznikową do rozdzielnic budowlanej RB na plac budowy i docelowo do rozdzielni przepompowni ścieków.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w ZKP od strony instalacji odbiorczej Klienta

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

złącze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Układ pomiarowy bezpośredni 1 lub 2-strefowy, 3-fazowy

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ

zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x13 A w złączu kablowo-pomiarowym

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować ograniczniki mocy.

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ

Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE


1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyłen częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl, w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami ENEA Operator Sp. z o.o. w sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw (należy je wymienić), poczynionych wg zasad określonych w tych Standardach.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

Rozdzielnik:



Kiszkowo, dnia 19.02.2019 r.

Nr sprawy:

BUA.6733.2.2019

Decyzja niniejsza jest ostateczna i prawomocna
data 19.02.2019 r. Wójt

mgr inż. Radosław Występski
Sekretarz Gminy

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust.2, art. 59 ust.1, art. 60 i art. 61 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Kiszkowo

62-280 Kiszkowo, ul. Szkolna 2

w imieniu której występuje firma Projektowanie i Nadzory Andrzej Fiedosiuk,
ul. Tyłmana 22, 62-100 Wągrowiec

z dnia **03.01.2019 r.**, w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na **budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Berkowo Gmina Kiszkowo**

z odprowadzeniem do miejscowości Sroczyn, Gmina Kiszkowo,

na terenie działek obręb Sroczyn: 51, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 60, 64, 72, obręb Głębokie Berkowo: 3/1, 3/2, 6, 7/1, 7/3, 7/4, 8, 9, 11/1, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 15, 32, 71/2, 80/1, 80/4, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 83, 84, 85, 89, 90/1, 90/2, 93, 96, 98, 111, 112, 113/1, 113/3, 113/4, 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 115, 118/1, 118/2, 122, 128, 129/2, 129/3, 129/4, 130, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 192, gm. Kiszkowo,

ustalam warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, objętej wnioskiem.

1. **Rodzaj inwestycji:**
obiekt infrastruktury technicznej;
2. **Lokalizacja:**
działki obręb Sroczyn: 51, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 60, 64, 72, obręb Głębokie Berkowo: 3/1, 3/2, 6, 7/1, 7/3, 7/4, 8, 9, 11/1, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 15, 32, 71/2, 80/1, 80/4, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 83, 84, 85, 89, 90/1, 90/2, 93, 96, 98, 111, 112, 113/1, 113/3, 113/4, 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 115, 118/1, 118/2, 122, 128, 129/2, 129/3, 129/4, 130, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 192, gm. Kiszkowo;
3. **Ustala się następujące warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania oraz zabudowy terenu w zakresie:**
 - 3.1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) funkcja inwestycji: sieć kanalizacji sanitarnej;
 - b) lokalizacja inwestycji: zgodnie z załącznikiem graficznym;
 - c) sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 2198P zlokalizować poza pasem drogowym;
 - d) przejścia pod drogą wykonać przeciskiem lub przewiertem, bez naruszania nawierzchni, w rurze ochronnej na głębokości 1,0 m licząc od górnej krawędzi rury ochronnej do rzędnej nawierzchni drogi;
 - e) komory przeciskowe wykonać poza pasem drogowym;
 - f) pobocza odtworzyć ze spadkiem 6% od górnej krawędzi jezdni w kierunku granicy pasa drogowego;
 - g) zabrania się lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej w skarpach nasypu;
 - h) Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie w zakresie dróg powiatowych zastrzega sobie prawo do zmiany projektowanej trasy budowy sieci energetycznej przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej;

- i) przebieg projektowanej sieci oraz ewentualne kolizje i sposób ich rozwiązania należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD) Starostwa Powiatowego;
 - j) Inwestor podczas realizacji inwestycji zobowiązany jest zachować warunki techniczne wydane przez gestora sieci.
- 3.2. ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- a) inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
 - b) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z decyzją z dnia 29 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.420.117.2018.AM.15;
 - c) w trakcie prac budowlanych Inwestor zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu oraz stosunków wodnych;
 - d) prace ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w pobliżu drzew i na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom;
 - e) planowana inwestycja nie może wprowadzać do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 - f) planowana inwestycja nie może wpłynąć na jakość wód i musi pozwolić na utrzymanie jej powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym określonym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.);
 - g) planowana inwestycja nie może pogorszyć standardów jakości gleby określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002r. Nr 165, poz. 1359);
 - h) zachować i zgłosić ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- 3.3. obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
nie dotyczy;
- 3.4. Wymagania dotyczące ochrony interesu publicznego i osób trzecich:
- a) sposoby usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem terenu, powinny być określone na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z właścicielami infrastruktury technicznej;
 - b) prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 - c) realizacja inwestycji nie może spowodować uciążliwości na terenach sąsiednich zarówno na etapie wykonywania robót budowlanych jak i eksploatacji inwestycji; dotyczy to w szczególności uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibrację, zanieczyszczenia powietrza i gleby oraz pozbawienia dostępu do drogi i zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę i inne media;
 - d) Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, w tym od działań polegających na pozbawieniu kogokolwiek dostępu do drogi publicznej;
 - e) planowana inwestycja nie może wprowadzać do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 - f) planowana inwestycja nie może wpłynąć na jakość wód i musi pozwolić na utrzymanie jej powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym określonym w przepisach

podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W wyniku analizy materiału dowodowego stwierdzono, że planowana inwestycja spełnia wymagania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, orzeczono jak w sentencji.

Projekt przedmiotowej decyzji został sporządzony przez dr inż. arch. Agnieszkę Pakulską-Schoen, WOIA nr ewid. WP-0640, TUP.

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji nastąpi, zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w razie:

- uzyskania pozwolenia na budowę przez innego wnioskodawcę,
- uchwalenia dla tego terenu planu miejscowego, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji.

Powyższa decyzja nie jest pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić z wnioskiem w Starostwie Powiatowym.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kiszkowo, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



W załączeniu:

- załącznik graficzny do decyzji (7 map),
- część opisowa przeprowadzonej analizy;

Otrzymują:

- **Wnioskodawca** na ręce Pełnomocnika,
- Strony postępowania wg rozdzielnika,
- A/a.

PROJEKT DECYZJI PRZYGOTOWAŁA

dr inż. arch. Agnieszka Pakulska-Schoen
WOIA nr ewid. WP-0640

z up. WÓJTA

mgr inż. Redostaw Występski
Sekretarz Gminy

podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W wyniku analizy materiału dowodowego stwierdzono, że planowana inwestycja spełnia wymagania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, orzeczono jak w sentencji.

Projekt przedmiotowej decyzji został sporządzony przez dr inż. arch. Agnieszkę Pakulską-Schoen, WOIA nr ewid. WP-0640, TUP.

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji nastąpi, zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w razie:

- uzyskania pozwolenia na budowę przez innego wnioskodawcę,
- uchwalenia dla tego terenu planu miejscowego, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji.

Powyższa decyzja nie jest pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić z wnioskiem w Starostwie Powiatowym.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kiszewo, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



W załączeniu:

- załącznik graficzny do decyzji (7 map),
- część opisowa przeprowadzonej analizy;

Otrzymują:

- Wnioskodawca na ręce Pełnomocnika,
- Strony postępowania wg rozdzielnika,
- A/a.

PROJEKT DECYZJI PRZYGOTOWAŁA

dr inż. arch. Agnieszka Pakulska-Schoen
WOIA nr ewid. WP-0640

z up. WÓJTA

mgr inż. Radosław Występski
Sekretarz Gminy

**ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W ZAKRESIE WARUNKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 61 UST. 1 – 5
USTAWY O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM**

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. – Dz.U.Nr.164, poz. 1588)

wnioskodawca:

Gmina Kiszkowo

62-280 Kiszkowo, ul. Szkolna 2

1. Inwestycja:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Berkowo Gmina Kiszkowo z odprowadzeniem do miejscowości Sroczyń, Gmina Kiszkowo;

2. Lokalizacja:

działki obręb Sroczyń: 51, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 60, 64, 72, obręb Głębokie Berkowo: 3/1, 3/2, 6, 7/1, 7/3, 7/4, 8, 9, 11/1, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 15, 32, 71/2, 80/1, 80/4, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 83, 84, 85, 89, 90/1, 90/2, 93, 96, 98, 111, 112, 113/1, 113/3, 113/4, 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 115, 118/1, 118/2, 122, 128, 129/2, 129/3, 129/4, 130, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 192, gm. Kiszkowo;

3. Parametry inwestycji:

- kanalizacja ϕ 200 mm PVC- 2,2 km,
- kanalizacja ϕ 75+90 mmPE – 2,2 km;

4. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji:

- Teren, na którym przewiduje się realizację inwestycji, nie jest położony w granicach terenu górniczego.
- Teren, na którym przewiduje się realizację inwestycji, nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.
- Użytkowanie działek zgodnie z ewidencją gruntów i budynków.
- Teren, na którym przewiduje się realizację inwestycji, nie jest położony w obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego, objętym ochroną konserwatorską.

5. Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych:

Po analizie przepisów odrębnych, odnoszących się do terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji stwierdzono, że niezbędne jest wprowadzenie następujących warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z tych przepisów:

- odległości od istniejącej zabudowy oraz istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi;
- w razie kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej, należy dokonać przełożenia sieci, za zgodą właściciela sieci, na koszt Inwestora realizującego zadanie;
- budowla liniowa usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
- Prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
- Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

opracowanie:

dr inż.arch. Agnieszka Pakulska-Schoen
WOIA nr ewid. WP-0640, TUP

[illegible]


BUA.6733.1.2019

GRANICA OBSZARU INWESTYCJI

PROJEKT DECYZJI PRZYGOTOWAŁA

dr inż. arch. Agnieszka Pakulska-Schoen
WOJA nr ewid. WP-0840, TUP

Nr tys. **2**

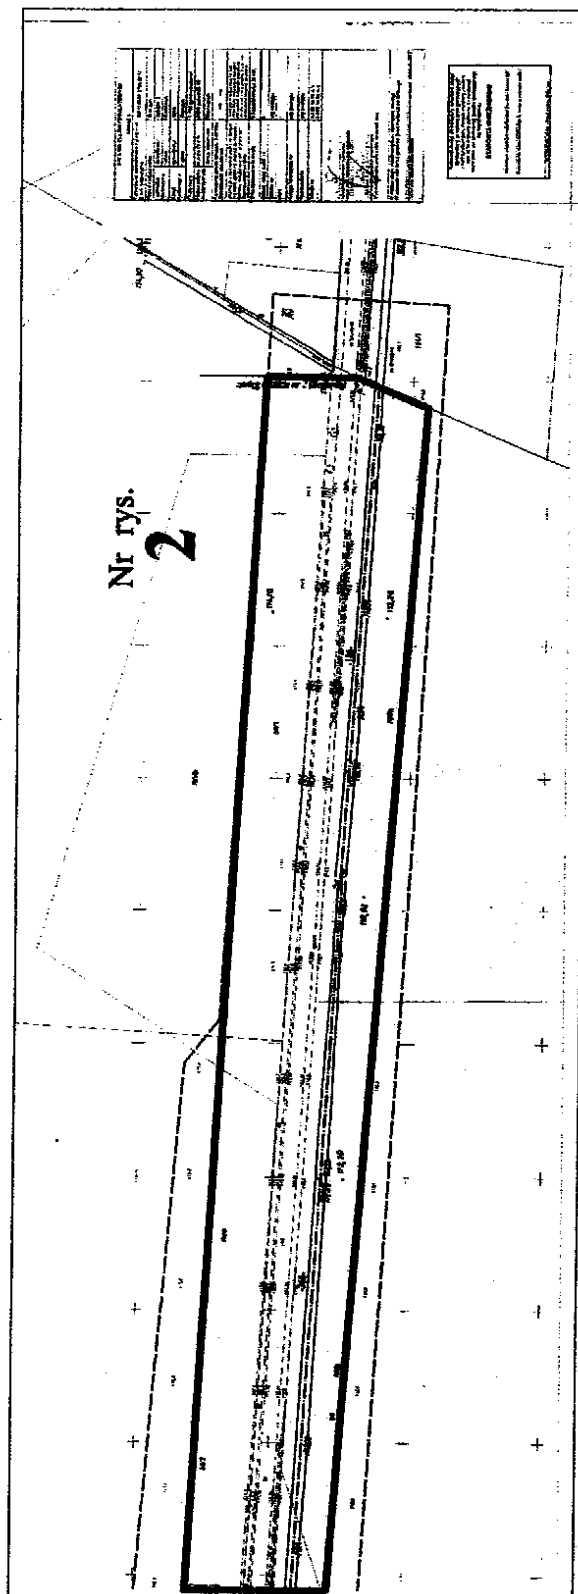


**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Bartosze da m. Sroczyca**

LEGENDA:

1. *Staphylococcus aureus* (Methicillin-resistant strains)
2. *Staphylococcus aureus* (Methicillin-resistant strains)
3. *Staphylococcus aureus* (Methicillin-resistant strains)
4. *Staphylococcus aureus* (Methicillin-resistant strains)
5. *Staphylococcus aureus* (Methicillin-resistant strains)
6. *Staphylococcus aureus* (Methicillin-resistant strains)
7. *Staphylococcus aureus* (Methicillin-resistant strains)
8. *Staphylococcus aureus* (Methicillin-resistant strains)
9. *Staphylococcus aureus* (Methicillin-resistant strains)
10. *Staphylococcus aureus* (Methicillin-resistant strains)

[illegible]

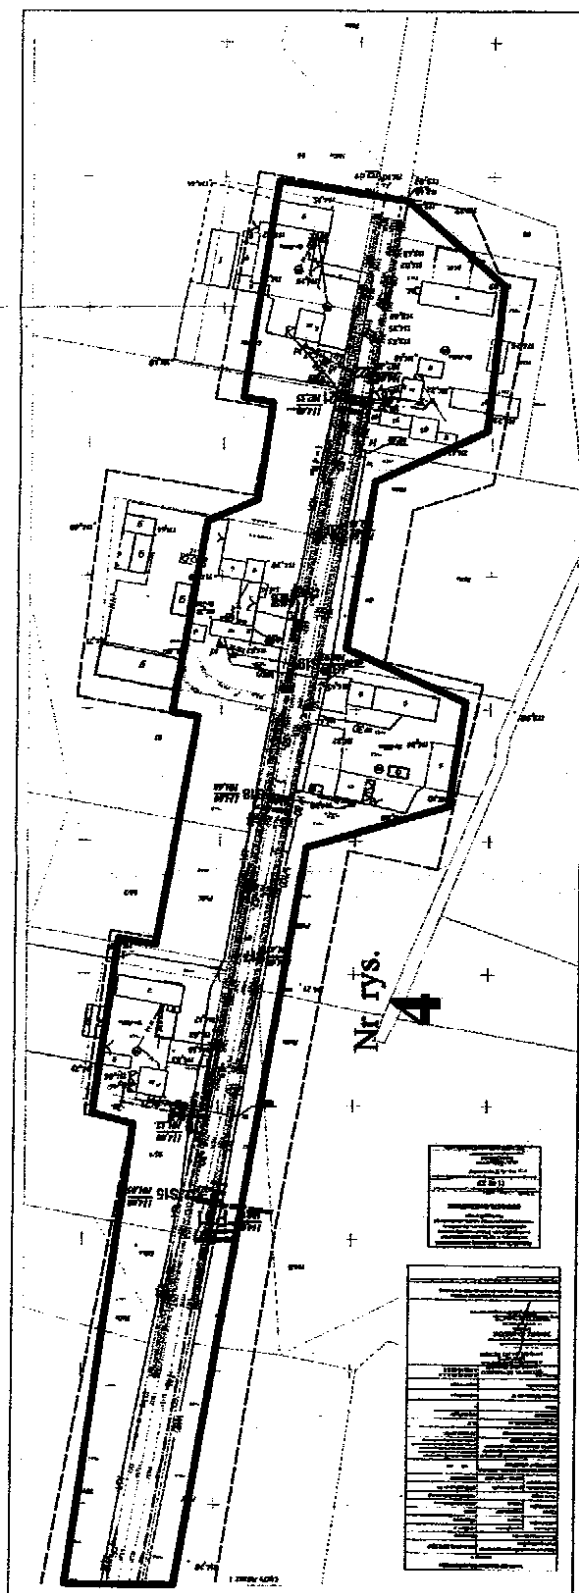

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Berkowe dz.m. Stocznia**

- [illegible]

[illegible]

załącznik graf. nr 4/7 do spr. nr

BUA.6733.2.2019

GRANICA OBŠČARU INVESTICIJ:

PROJEKT DECYZJI PRZYGOTOWAŁA

dr inż. arch. Agnieszka Pakulska-Schoen
WOJA nr ewid. WP 0640, TUP

dr inż. arch. Agnieszka Paluszko
WOJA nr bud. WP.1840 T.10

Kiszkowo dnia 15.03.2019 r.

DR 7211. 22 .2019

Projektowanie i Nadzory
Andrzej Fiedosiuk
ul. Tylmana 22
62-100 Wągrowiec


Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Berkowo – Sroczyn w zakresie dróg gminnych dz.nr. 14,15,81,128 obręb Głębokie – Berkowo i dz. nr 57,64 obręb Sroczyn oraz w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnej gm. Kiszkowo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.02.2019 r. (data wpływu 01.03.2019 r.) a dotyczące uzgodnienia projektu budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Berkowo - Sroczyn uzgadnia projekt z uwzględnieniem następujących warunków:

- budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z załączoną mapą – (wskazana trasa przebiegu sieci wod - kan),
- przejście pod nawierzchniami utwardzonymi wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze osłonowej,
- po wykonaniu prac zajmowany teren należy przywrócić do stanu poprzedniego,
- zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych,
- w miejscach kolizji prace należy wykonywać ręcznie,
- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi oraz zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu,
- wykonać inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę ,
- o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić UG w Kiszkowie celem dokonania odbioru z udziałem przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Załączniki:

- 1 kpl. map z zaznaczoną trasą sieci,



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

WOO-II.420.117.2018.AM.18

Poznań, 06-12-2018

za dowodem doręczenia

ZAŚWIADCZENIE

4070/18

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), na wniosek Gminy Kiszkowo zaświadczam, że decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 29.10.2018 r. znak: WOO-II.420.117.2018.AM.15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Berkowo, gmina Kiszkowo, stała się ostateczna z dniem 30.11.2018 r.

Podmiot zwolniony z opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej – wydanie zaświadczenia, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Alicja Mazurek, specjalista

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zbigniew Gąbrowski

Kierownik Oddziału

Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
i Przedsięwzięciach Liniowych

Otrzymują:

1. Gmina Kiszkowo
2. aa